# Fiche d'informations techniques

Ballast

## INFORMATION POUR COMMANDER

**Code de commande :** 10071
**Description :** BMH0175/TRITAP/F/CWA/H/STD
**Code CUP :** 69549100718

## SPÉCIFICATIONS

**Type de ballast :** Halogénure métallique magnétique
**Style de ballast :** F-can
**Type de circuit :** CWA
**Code ANSI :** M57 or H39
**Tension d'entrée (V) :** 120/277/347
**Fréquence d'entrée (Hz) :** 60
**Variation de tension :** ± 10 %
**Variation de puissance :** ± 10 %
**Classe d'isolement :** A (105°)

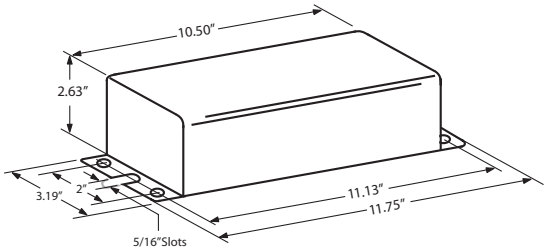


c UL us
1029A
E244127

GARANTIE LIMITÉE DU SYSTÈME COMBINÉ

3 ANS
GARANTIE

| Tension d'entrée (V) | Courant de fonctionnement (A) | Courant en circuit ouvert (A) | Courant de démarrage (A) | Puissance nominale (W) | Puissance d'entrée (W) | TCO (V) | Tension en mise au repos (V) | Code UL 1029 | Calibre du fusible (A) | Courant d'entrée (A) | Facteur de puissance | Température de départ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1.75 | 1.75 | 1.09 | 175 | 205 | 310 | 66 | A | 5 | 0.70 - 1.15 | 0.90 | -20°F / -30°C |
| 277 | 0.75 | 0.75 | 0.48 | 175 | 205 | 310 | 152 | A | 3 | 0.30 - 0.50 | 0.90 | -20°F / -30°C |
| 347 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 175 | 205 | 310 | 192 | A | 2 | 0.20 - 0.40 | 0.90 | -20°F / -30°C |

## ESSAI DIÉLECTRIQUE (V)

| | |
|---|---|
| 1 minute : | 2 000 |
| 2 secondes : | 2 500 |
| Essai de tension à vide : | 280 - 340 |
| Essai de courant de court-circuit : | 1.50 - 1.80 |

## DIMENSIONS DU BALLAST

| | |
|---|---|
| Longueur des fils : | 12.00″ |
| Poids (lbs) : | 13.00 |

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

Mise à terre le boîtier du ballast

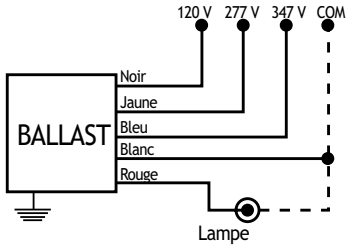


## PLAQUE DE FIXATION

Niveau sonore: B

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.
22 décembre 2014

STANDARD MD